


1. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:llä on sähkömarkkinalain mukaan sähköntoimitusvelvollisuus verkkoalueellaan. Sähkönlaadun on täytettävä kohteessa, sille asetetut laatuvaatimukset. Kohde on tullut työohjelmaan sähkönlaatuvalituksen takia.
2. 0,4kV ilmajohtoon (amka) vaatima johtoaukon leveys on kerrottu hakemuksen liitteessä 6. Käytännössä maankäytösopimus tehdään 3 metrin leveydelle, jotta työn aikana puiden runkoja ei vaurioitettaisi. Ilmajohto on tarkoitus rakentaa tien vierelle ja näin hyödynnetään olemassa olevaa tieuraa. Harusrakenteet tulevat kulmissa johtokadun ulkopuolella.
3. Korvaukset:
Sijoituslupaharkinta on varsinaisista sijoittamiseen liittyvistä korvauksista erillinen prosessi. Sijoituksesta maksettavat korvaukset ja niiden määrääminen ei kuulu varsinaiseen MRL 161 §:n sijoituslupaharkintaan eikä niitä voida ratkaista tai käsitellä sijoitusluvan ratkaisemisen yhteydessä. Sijoittamisesta aiheutuvat haittaa- ja vahinkoa koskevat korvaukset määritetään lunastuslain mukaisesti tarvittaessa maanmittauslaitoksen lunastustoimituksessa, mikäli osapuolet eivät ole päässeet korvauksista sopimukseen.
4. Kohteessa on valittu rakentamistavaksi 0,4kV ilmajohto. Ilmajohto on valittu kohteeseen maaperäkartan ja maastotiedustelun perusteella. Kohteessa on varauduttu mahdolliseen kallioon ja näin ollen maakaapelointi suunnitelmasta on luovuttu. Mahdollinen kallion louhinta tai räjäytystyö nostaisivat hankkeen kuluja huomattavasti.

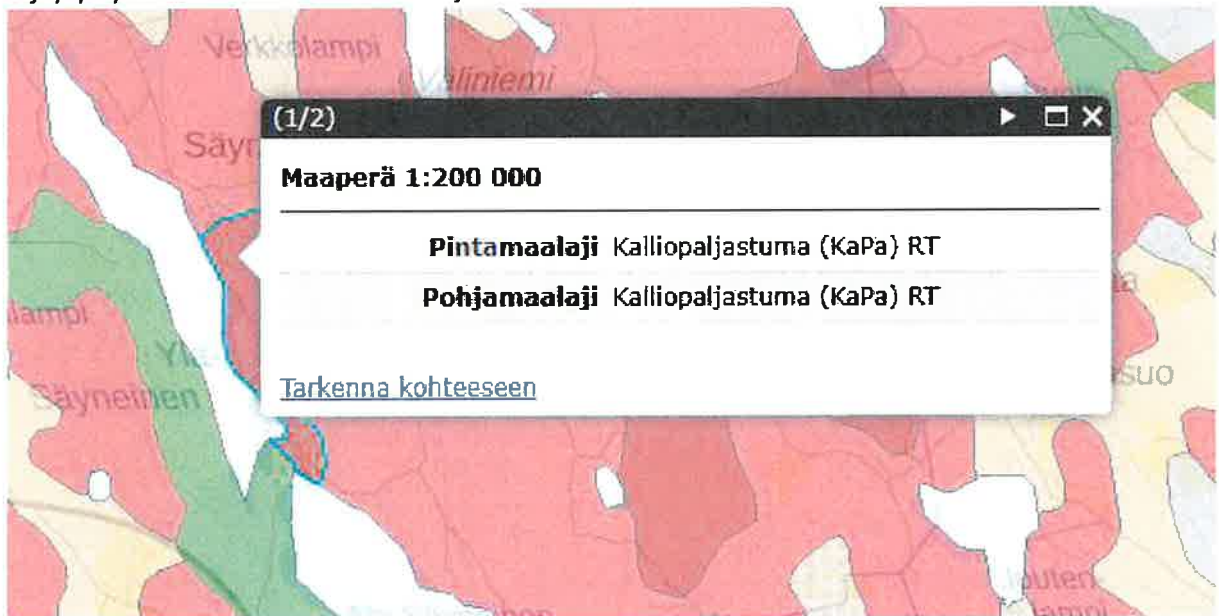

5. Vertailusuunnitelma on tehty siinä laajuudessa kuin sähkönlaadun parantaminen kohteessa sitä vaatisi.

Lehmo 16.6.2022


Ilkka Ylikoski